

# istruzioni di montaggio - manutenzione

# D44-tellux/T3 D44K-tellux/T3

**NOTA BENE:** Le presenti istruzioni di montaggio devono obbligatoriamente essere consegnate all'utente finale affinché conosca le corrette modalità di manutenzione e ricambio lampada. È vietata qualsiasi manomissione e/o trasformazione dell'apparecchio che deve essere installato e utilizzato: così come fornito e in conformità alle Norme Impianti Nazionali. Installazioni non conformi fanno decadere ogni forma di garanzia, l'Azienda non risponde dei danni causati da un errato montaggio. **PRECAUZIONI DI MONTAGGIO - AVVERTENZE!** Poiché l'apparecchio è carrabile e incassato nel terreno, l'installazione deve essere fatta con la massima cura rispettando scrupolosamente le istruzioni di montaggio qui precisate. • L'apparecchio è testato e collaudato alla penetrazione dell'acqua. • È opportuno posizionare e installare l'apparecchio chiuso, con lampada già montata e correttamente orientato onde evitare l'ingresso di sporcizia e compromettere la tenuta stagna.

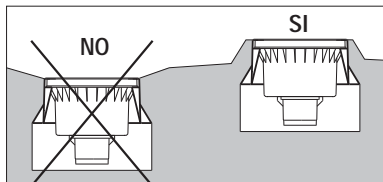
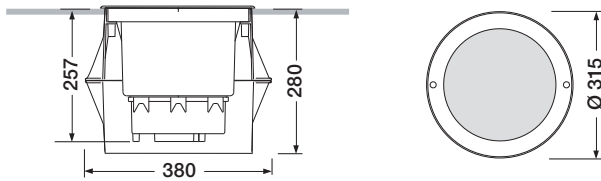


fig. 1

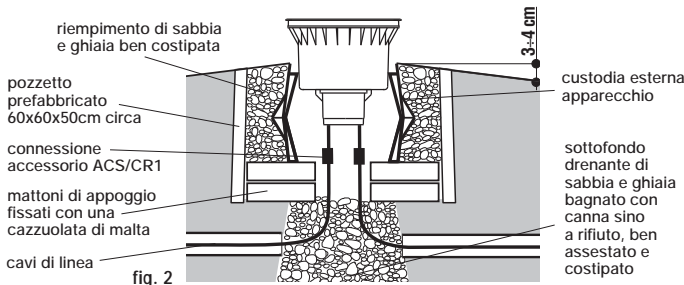


fig. 2

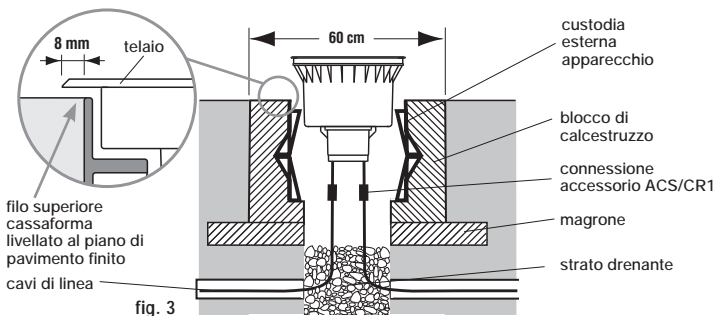


fig. 3




fig. 5



fig. 6

## RICAMBIO LAMPADA - MANUTENZIONE

- togliere tensione prima di effettuare ogni tipo di manutenzione.
- staccare l'apparecchio dalla custodia esterna e portarlo a bordo terreno. (fig.4)
- pulirlo accuratamente prima di aprirlo aiutandosi con un grosso pennello e con un panno umido.
- svitare il telaio (fig.5) e procedere al ricambio lampada attenendosi strettamente al tipo e alla potenza indicati in targa. Leggere attentamente le istruzioni fornite dal costruttore della lampada per il suo corretto uso.
- il ricambio lampada va effettuato con la massima attenzione evitando che possano sporcarsi la guarnizione di tenuta e la battuta di appoggio relativa. Verificare lo stato della guarnizione e se deformata sostituirla. Assicurarsi che la guarnizione risulti perfettamente centrata nella sua sede. Per fare ciò è indispensabile che l'apparecchio sia con bocca in posizione orizzontale.
- è essenziale effettuare una periodica ed efficiente pulizia del vetro e della superficie esterna dell'apparecchio su cui non debbono formarsi depositi di terra e sporcizia. Tali depositi provocano infatti pericolosi surriscaldamenti impedendo la corretta emissione di luce e la corretta dissipazione termica.
- attenzione, in caso di danneggiamento del cavo H07RN-F, rottura dello schermo, infiltrazioni di acqua l'apparecchio non può essere utilizzato. Disconnetterlo dalla linea elettrica e contattare la nostra Azienda o la nostra organizzazione di vendita per la sostituzione/riparazione.

## VERSIONE LED - RISCHIO DI GRUPPO 2:


ATTENZIONE: possibile emissione di radiazione ottica da questo prodotto. Non guardare la sorgente luminosa potrebbe danneggiare gli occhi. Per l'acquisto del circuito LED rivolgersi alla nostra Azienda o ai nostri rivenditori. L'intervento di sostituzione deve essere eseguito da un impiantista qualificato.

Controllo qualità: In caso di reclamo mettersi in contatto con la nostra azienda o con la nostra organizzazione di vendita citando l'ordine di acquisto e il numero di matricola che contrassegna l'apparecchio.

## Caratteristiche apparecchio e significato dei simboli riportati in etichetta:

- apparecchio d'illuminazione per montaggio incassato a terra in ambienti interni ed esterni. Idoneo a sopportare il carico di autoveicoli con pneumatici in gomma, peso massimo statico e dinamico: 3500 Kg

**Apparecchi impiegabili in tutte le aree accessibili**, secondo EN60598-2-13, con esclusione delle aree dove è richiesta temperatura vetro max 40°C

carrabile e pedonabile  , con temperatura MASSIMA del vetro 75°C   
resistenza al carico statico 20 kN.

versioni Classe I	versioni Classe II	temp. max vetro con ta 25°C	CON deflettore termico D44/T3-DT
D44K/T3-F42-26W	D44/T3-F42-26W	53° C	
D44K/T3-F42-32W	D44/T3-F42-32W	58° C	
D44K/T3-F42-42W	D44/T3-F42-42W	68° C	
D44K/T3-L...	D44/T3-L...	55° C	
D44K/T3-MH35MB	D44/T3-MH35MB	70° C	55° C
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB		73° C
D44K/T3-MH35NB	D44/T3-MH35NB	65° C	50° C
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB		75° C

**Apparecchi impiegabili in aree ad accesso limitato**, secondo EN60598-2-13, temp. MAX vetro 100°C

versioni Classe I	versioni Classe II	temp. max vetro con ta 25°C	CON deflettore termico D44/T3-DT
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB	90° C	
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB	90° C	

**Apparecchi impiegabili solo in aree normalmente non accessibili**, secondo EN60598-2-13, con temperatura del vetro MAGGIORE di 100°C


versioni Classe I	versioni Classe II	temp. max vetro con ta 15°C	CON deflettore termico D44/T3-DT
D44K/T3-MH150...	D44/T3-MH150...	140° C	125° C


Versioni in Classe I  : richiedono il cavo di messa a terra

Versioni in Classe II  : non richiedono il cavo di messa a terra

- Non impiegare in aree in cui sono utilizzati spazzaneve.

IP66 - IP67 totalmente protetto contro la polvere e getti d'acqua potenti può funzionare momentaneamente sommerso

 apparecchio idoneo per servizio gravoso, resistenza all'urto non minore di 6,5 Nm

 apparecchio idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili

 sostituire lo schermo di protezione se danneggiato con vetro piano float temperato - spessore 10mm resistente all'urto 6,5Nm secondo EN60598-1

 è vietato lo smaltimento come rifiuto urbano è obbligatoria la raccolta separata a fine vita del prodotto "Consorzio di appartenenza RAEE: Ecolight. Registro Nazionale dei Produttori N°: IT0801000000166"

## MONTAGGIO INTERRATO NON CARRABILE - per un corretto montaggio è necessario procedere come segue:

- 1) evitare di posizionare l'apparecchio in avvallamenti (fig.1) ove possono formarsi facilmente sacche di sporcizia e ristagni d'acqua.

### Figura 2

- 2) eseguire un foro (carotatura) nel terreno con diametro di circa 40/50 cm e profondità di circa 80/100 cm.
- 3) riquadrare la parte superiore del foro inserendo un pozzetto prefabbricato di dimensioni circa 60x60x50 cm. Il filo superiore pozzetto dovrà risultare di circa 3/4 cm più alto del terreno circostante cui dovrà raccordarsi con pendenza verso l'esterno per facilitare il deflusso di acqua ed evitare accumuli di sporcizia.
- 4) riempire la carotatura con mistone di sabbia e ghiaia sino ad una distanza di circa 40 cm dal bordo superiore pozzetto. Bagnare abbondantemente con canna dell'acqua sino a rifiuto e costipare il mistone in modo da costituire uno strato sicuramente drenante compatto e omogeneo.
- 5) sistemare sul fondo del pozzetto così ottenuto quattro mattoni con una cazzuolata di malta onde costituire una salda base di appoggio per la custodia esterna dell'apparecchio che dovrà risultare sporgente rispetto al filo pozzetto prefabbricato di circa 2/3 cm.
- 6) riempire il pozzetto esternamente alla custodia con misto di sabbia e ghiaia ben costipata ed assestata predisponendo i cavi di linea per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.

## MONTAGGIO INTERRATO CARRABILE - procedere come ai precedenti punti 1-2-3-4

- 5) riferirsi alla figura 3. Eseguire un magrone di cemento su cui appoggiare il blocco di fondazione avendo cura di lasciare al centro un foro di diametro almeno 20 cm per il drenaggio. Prevedere passaggio cavi.
- 6) inserire la custodia esterna dell'apparecchio in un blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto e avente diametro o lato non minore di 60 cm. Il filo superiore della cassaforma di alloggiamento apparecchio dovrà essere perfettamente livellato al piano di pavimento finito come illustrato nel dettaglio di fig.3.

## ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Attenzione: la connessione elettrica deve essere eseguita da un impiantista qualificato.

Attenzione: in caso di danneggiamento dell'apparecchio si può verificare una riduzione del grado di protezione con conseguente infiltrazione di acqua e perdita di isolamento. Pertanto, si raccomanda di inserire nell'impianto elettrico una protezione aggiuntiva contro i contatti diretti (ad esempio un interruttore differenziale ad alta sensibilità). Durante l'installazione rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.





- Per allacciamento elettrico utilizzare cavo flessibile in gomma <HAR> di diametro adatto sezione 1-1,5mm<sup>2</sup>. Gli apparecchi sono forniti completi di uno spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta, per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare il connettore ns codice ACS/CR1 o sistema equivalente che garantisca almeno il grado IP67.

**ROTAZIONE OTTICA** per tutti i modelli è possibile ruotare l'ottica di  $\pm 45^\circ$  sul piano orizzontale, allentando la vite sul bordo del riflettore ove presente. Solo per i modelli D44K/T3-MB - D44/T3-MB e D44K/T3-NB - D44/T3-NB è possibile basculare l'ottica fino a  $6^\circ$  e per i modelli D44K/T3-L... - D44/T3-L... è possibile basculare l'ottica fino a  $15^\circ$ , sul piano verticale avvitando la vite indicata in figura 6.

# installation and maintenance sheet

# D44-tellux/T3 D44K-tellux/T3

**NB:** These assembly instructions must be given to end users for correct maintenance and so that they know how to change the bulb. The appliance must not be tampered with or transformed and it must be installed and used as supplied and in compliance with the National Rules on Installations. Any non-compliant installations will invalidate all forms of guarantee. The company cannot be held responsible for damage caused by incorrect assembly. **PRECAUTIONS FOR ASSEMBLY - IMPORTANT!** As it is a drive-over ground-recessed appliance, great care must be taken in installation, scrupulously following the assembly instructions specified here. • The appliance is tested for the penetration of water. • The appliance should be positioned and installed when closed, with the bulb already mounted and correctly adjusted in order to avoid dirt entering and compromising its watertightness.

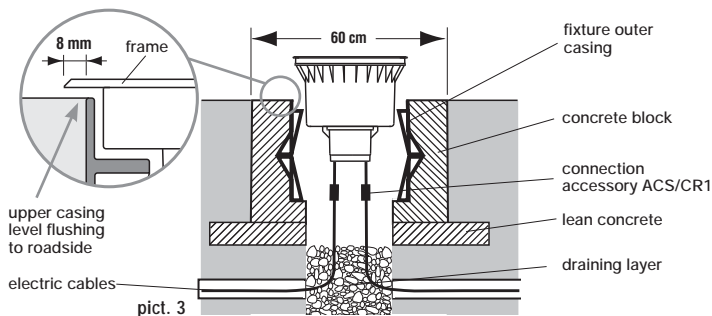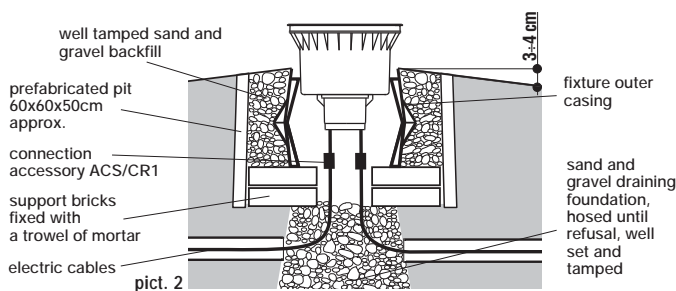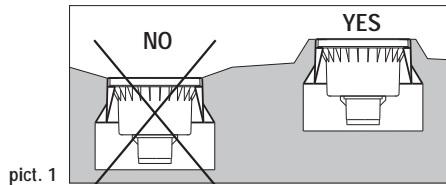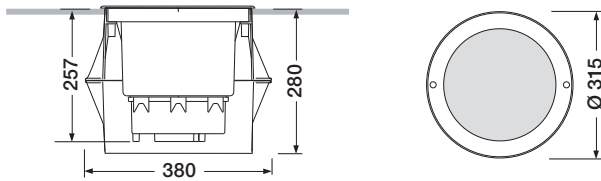

## RELAMPING - MAINTENANCE

- cut off power from the mains before carrying out any type of maintenance.
- remove the fixture from the outer casing and take it to the edge of the ground. (pict.4)
- carefully clean the fixture before opening it by the help of a big brush and of a humid cloth.
- unscrew the frame (pict.5) and proceed with changing the lamp, respecting fully type and power of lamp as shown on the label. Carefully read the instructions supplied by the lamp manufacturer for its correct use.
- great care must be taken when changing the lamp, avoiding dirtying the waterproof seal and relative support ledge. Check the gasket and replace it if deformed. Make sure that the gasket is dead-centered in its housing.
- For a correct operation it is necessary to arrange the unit so that its mouth is horizontal.
- it is essential a frequent cleaning of the glass and of the outer surface of the fixture to avoid build up of mud and dirtiness resulting in dangerous overheating due to uncorrect light and heat dissipation.
- important: in the event of damage to the H07RN-F cable, breakage of the screen, infiltration of water, the appliance cannot be used. Disconnect it from the mains supply and contact our company or our sales organization for replacement/repair.

## LED VERSION - RISIKOGRUPPE 2:

**WARNUNG:** dieses Produkt kann gefährliche optische Strahlungen emittieren. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle, kann Ihre Augen schädigen. Zum Einkaufen der Led-Lampe, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation. Die Auswechslung muss von einem qualifizierten Installateur angefertigt werden.

**Quality control:** Should you have any complaint please get in touch with our company or its sales organization. Please give the number of your order as well as the serial number that recognizes the fixture.

## Features and meaning of the symbols shown on the label:

- lighting appliance for indoor and outdoor ground-recessed installation. Capable of withstanding the load of motor vehicles with inflatable tyres pumped with air, maximum weight static or dynamic: 3500Kg

**Fixtures that can be utilized in all accessible areas,** according to EN60598-2-13, with exclusion of the areas where max. glass temp. 40°C is requested

Pedestrian and drive over, with max. glass temp. of 75°C  
20kN static load resistance.

version Class I	version Class II	max. glas Temp. ta 25°C	with thermal deflector D44/T3-DT
D44K/T3-F42-26W	D44/T3-F42-26W	53° C	
D44K/T3-F42-32W	D44/T3-F42-32W	58° C	
D44K/T3-F42-42W	D44/T3-F42-42W	68° C	
D44K/T3-L...	D44/T3-L...	55° C	
D44K/T3-MH35MB	D44/T3-MH35MB	70° C	55° C
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB		73° C
D44K/T3-MH35NB	D44/T3-MH35NB	65° C	50° C
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB		75° C

**Fixtures that can be utilized in areas with limited access,** according to EN60598-2-13, MAX. glass temp. 100°C

version Class I	version Class II	max. glas Temp. ta 25°C	with thermal deflector D44/T3-DT
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB	90° C	
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB	90° C	

**Fixtures that can be utilized only in normally not accessible areas,** according to EN60598-2-13, glass temp. more than 100°C

version Class I	version Class II	max. glas Temp. ta 15°C	with thermal deflector D44/T3-DT
D44K/T3-MH150...	D44/T3-MH150...	140° C	125° C

Version in Class I ☉ : earth required

Version in Class II ☐ : earth not required

- Do not install in areas where snowplows are used.

- IP66 - IP67 totally dust-proof and watertight against powerful water jets will operate if occasionally submerged
- heavy duty: can withstand impacts up to 6,5 Nm
- mounting on normally inflammable surfaces allowed
- replace the protection screen if damaged with a plane float tempered glass - thickness 10 mm, shock resistant 6,5Nm according to EN60598-1
- getting rid of as urban waste forbidden separate collection is mandatory when the product is at the end of its life

## EMBEDDED INSTALLATION WITHOUT PASSAGE OF VEHICLES

for correct assembly, proceed as follows: 1) avoid positioning the fixture in areas of subsidence (pict.1) where dirt and stagnant water can accumulate.

- Picture 2**
- make a hole (boring) in the ground with a diameter of approximately 40/50 cm and approximately 80/100 cm deep.
- square the upper part of the hole by inserting a prefabricated pit of approximately 60x60x50 cm. The upper edge of the pit must be about 3/4 cm higher than the surrounding ground to which it must be connected with an outer slope for the run-off of water and to avoid the accumulation of dirt.
- backfill the hole with a mixture of sand and gravel up to a distance of about 40 cm from the upper edge of the pit. Hose with plenty of water until refusal and tamp the mixture in such a way as to form a compact and homogenous draining layer.
- use bricks on the bottom of the pit in order to form a solid support base for the outer casing of the fixture which must protrude about 2/3 cm with respect to the edge of the prefabricated pit.
- backfill the pit around the casing with a mixture of well tamped and set sand and gravel, arranging the cables for the electrical connection of the fixture.

## EMBEDDED INSTALLATION WITH PASSAGE OF VEHICLES

proceed as in the above points 1-2-3-4.

- refer to pict.3, prepare lean concrete cement on which to place the block of concrete, taking care to leave a hole with a diameter of at least 20 cm for drainage. Provide for the passage of electrical wires.
- insert the outer casing of the fixture into a concrete foundation block, batched at 200 kg of 325 type cement per cubic metre of mixture. The block must have a diameter (or side) of not less than 60 cm. Line up carefully the upper edge of the outer casing with the trampling level as per pict. 3.

## ELECTRICAL CONNECTION

**Important:** the electrical connection must be carried out by a skilled electrician.

**Important:** in the case of damage of the appliance, there may be a reduction in the degree of protection with consequent infiltration of water and loss of insulation. Therefore, additional protection should be inserted into the electrical plant against direct contacts (for example a high sensitivity differential switch). During installation, fully respect the current rules on electrical systems.

- For the electrical connection use a flexible <HAR> rubber cable cross-section 1x1,5mm². The fixtures are complete with a piece of H07RN-F cable which is pre-connected and sealed. For a rapid and safe connection with the electric line use the connector ACS/CR1 or an equivalent system that guarantees at least the IP67 degree.

**OPTICAL ROTATION** for all models, it is possible to turn the optic of ±45° on the horizontal axis, by loosening the screw on the border of the reflector, where present. Only for the models D44K/T3-MB - D44/T3-MB and D44K/T3-NB - D44/T3-NB, it is possible to swing the optic up to 6° only for the models D44K/T3-L... - D44/T3-L... it is possible to swing the optic up to 15°, on the vertical axis by turning on the screw indicated on pict.6.

# instructions de montage - entretien

# D44-tellux/T3 D44K-tellux/T3

**NOTA BENE:** Remettre obligatoirement ces instructions de montage à l'usager final pour qu'il connaisse les modalités correctes de maintenance et de remplacement d'ampoule. Toute modification et/ou transformation est interdite sur l'appareil, qui doit être installé et utilisé tel qu'il est fourni et conformément aux Normes d'Installation Nationales. Une installation non conforme provoque la déchéance de toutes formes de garantie et la compagnie ne répondra pas des dommages provoqués par un montage erroné. **PRECAUTIONS DE MONTAGE - AVERTISSEMENTS!** Comme l'appareil est charretier et encastré dans le terrain, exécuter l'installation avec le plus grand soin en respectant scrupuleusement les instructions de montage spécifiées ici. • L'appareil est essayé et testé contre la pénétration de l'eau. • Mettre l'appareil en position et l'installer fermé avec l'ampoule déjà en place, et correctement orienté pour empêcher l'entrée éventuelle de saleté et ne pas en compromettre l'étanchéité.

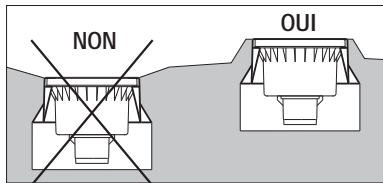
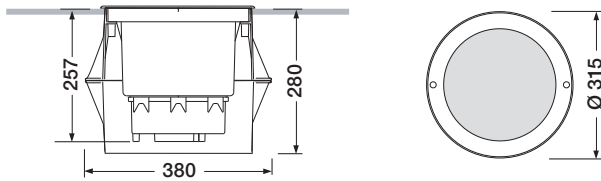


fig. 1

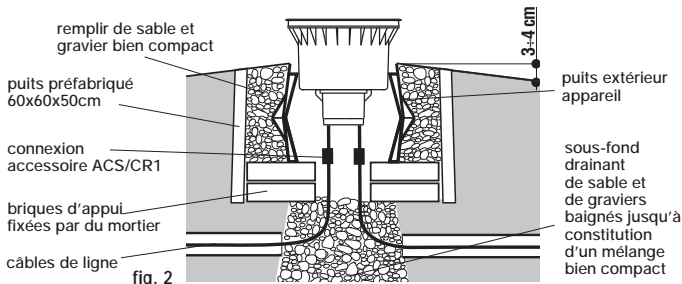


fig. 2

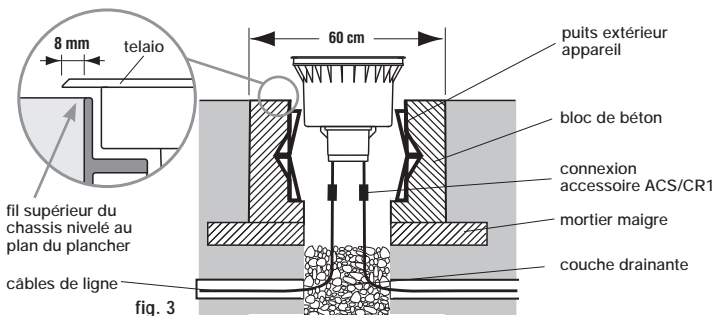


fig. 3




fig. 4



fig. 5



fig. 6

## CHANGEMENT DE LA LAMPE - ENTRETIEN

- Couper la tension avant d'effectuer ce genre d'opération.
- séparer l'appareil du puits extérieur et le mettre au bord du terrain. (fig.4)
- nettoyer soigneusement l'appareil avant de l'ouvrir. S'aider avec un gros pinceau et un chiffon humide.
- dévisser le cadre (fig.5) et faire le changement de lampe en s'en tenant strictement au type et à la puissance indiquée sur l'étiquette. Lire attentivement les instructions de montage fournies par le fabricant de la lampe pour sa correcte utilisation.
- le réchange de la lampe doit être effectué avec une très grande attention en évitant de salir le joint et sa base d'appui. Contrôler l'état du joint et le remplacer si déformé en s'assurant que le joint soit parfaitement mis à sa place. Il est indispensable pour faire ceci que la bouche de l'appareil soit en position horizontale.
- Il est indispensable d'effectuer régulièrement un nettoyage du verre et de la surface extérieure de l'appareil sur lesquels il ne doit jamais se former des dépôts de terre ou de saletés. Ces dépôts provoquent en fait un sur échauffement empêchant une émission correcte de la lumière et une bonne dissipation thermique.
- attention: l'appareil ne peut pas être utilisé en cas de détérioration du câble H07RN-F, de rupture de l'écran, d'infiltrations d'eau. Le débrancher et contacter le fabricant ou le S.A.V. pour le remplacement/réparation.

## VERSION LED - GROUPE DE RISQUE 2:

ATTENTION: possible émissions de rayonnements optiques de cet appareil. Ne regardez pas la source de lumière, peut endommager vos yeux. Pour le remplacement du circuit imprimé complet de Led, priions contacter notre Société ou nos distributeurs. Le changement doit être fait par un electricien qualifié.

Contrôle qualité: Pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil.

## Caractéristiques de l'appareil - signification des symboles portés sur l'étiquette:

- appareil d'éclairage pour montage encastré dans le sol pour l'intérieur et l'extérieur. Apté à supporter le charge de véhicules avec des pneus gonflés avec air, poids maximum statique ou dynamique: 3500Kg.

**Appareils qui peuvent être utilisés dans toutes les zones accessibles, selon la norme EN60598-2-13, mais pas dans les zones particulières qui nécessitent une température du verre max 40°C**

piétinable et carrossable , avec une temp. MAX. du verre de 75°C

résistent à la charge statique 20kN.

version Classe I	version Classe II	temp. Max verre avec ta 25°C	AVEC déflecteur thermique D44/T3-DT
D44K/T3-F42-26W	D44/T3-F42-26W	53° C	
D44K/T3-F42-32W	D44/T3-F42-32W	58° C	
D44K/T3-F42-42W	D44/T3-F42-42W	68° C	
D44K/T3-L...	D44/T3-L...	55° C	
D44K/T3-MH35MB	D44/T3-MH35MB	70° C	55° C
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB		73° C
D44K/T3-MH35NB	D44/T3-MH35NB	65° C	50° C
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB		75° C

**Appareils qui peuvent être utilisés dans les zones à admission limitée, selon EN60598-2-13, temp. MAX du verre 100°C**

version Classe I	version Classe II	temp. Max verre avec ta 25°C	AVEC déflecteur thermique D44/T3-DT
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB	90° C	
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB	90° C	

**Appareils qui peuvent être utilisés seulement dans les zones normalement inaccessibles, selon EN60598-2-13, temp. du verre SUPÉRIEURE de 100°C**

version Classe I	version Classe II	temp. Max verre avec ta 25°C	AVEC déflecteur thermique D44/T3-DT
D44K/T3-MH150...	D44/T3-MH150...	140° C	125° C

Version en Classe I : mise à la terre nécessaire

Version en Classe II : mise à la terre pas nécessaire

- Ne installer pas en surfaces où les chasse-neige sont utilisés.

IP66 - IP67 totalement protégé contre la poussière et violents jets d'eau étanche pour immersion temporaire

prévu pour situations difficiles, peut supporter des chocs pas inférieurs à 6,5 Nm

adapté pour utilisation sur des surfaces normalement inflammables

Remplacer l'écran de protection si endommagé avec du verre plan float trempé - épaisseur 10mm, résistant aux chocs 6,5Nm selon EN60598-1

il est interdit l'élimination comme ordure urbaine le ramassage séparé est obligatoire lorsque le produit est à la fin de sa vie

## MONTAGE ENCASTRÉ SANS PASSAGE DE VOITURES

pour un montage correct il est nécessaire de procéder comme suit: 1) éviter de positionner l'appareil en dépression (fig.1) la ou peuvent facilement se former des dépôts de poussière et des retenues d'eau

### Figure 2

- 1) faire un trou dans le sol d'un diamètre d'environ 40/50 cm et une profondeur d'environ 80/100 cm.
- 2) mettre d'équerre la partie supérieure du trou en insérant un puits pré-fabriqué de dimensions environ 60x60x50 cm. La partie supérieure du puits devra être installée 3/4 cm au-dessus du terrain environnant auquel devra être raccordé avec une inclinaison vers l'extérieur afin de faciliter le débit d'eau et éviter l'accumulation de saleté.
- 3) remplir le trou avec un mélange de sable et de graviers jusqu'à environ 40 cm du bord supérieur du puits. Baigner abondamment avec de l'eau jusqu'à ce que le mélange constitue une strate suffisamment compacte et homogène.
- 4) poser au fond du puits des briques afin de constituer une base d'appui pour le puits extérieur de l'appareil qui devra dépasser le puits préfabriqué d'environ 2/3 cm.
- 5) remplir le trou à l'extérieur du puits avec un mélange de sable et de graviers bien compact en prédisposant les câbles de ligne pour l'alimentation électrique de l'appareil.

## MONTAGE ENCASTRÉ POUR PASSAGE DE VOITURES

procéder comme aux points 1-2-3-4

- 5) se référer à la figure 3, faire une base de ciment sur laquelle s'appuie le bloc de béton en ayant soin de laisser au centre un trou de diamètre 20 cm pour le drainage. Prévoir le passage des câbles électriques.
- 6) insérer le puits extérieur de l'appareil dans un bloc de fondation en béton dosé à 200 Kg de ciment type 325 par mètre cube de mélange ayant un diamètre (ou un côté) non inférieur à 60 cm. Le bord supérieur du puits extérieur de l'appareil devra être parfaitement nivelé au plan du sol selon le détail de fig.3.

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

**Attention:** la connexion électrique doit être effectuée par un electricien qualifié. **Attention:** en cas de détérioration de l'appareil, une réduction du degré de protection peut se produire avec, par conséquent, une infiltration d'eau et une réduction de l'isolement. Il est donc recommandé de prévoir dans l'installation électrique une protection supplémentaire contre les contacts directs (par exemple, un interrupteur différentiel haute sensibilité). Pendant l'installation, respecter scrupuleusement les normes en vigueur pour les installations.

• Pour la connexion électrique utiliser seulement un câble flexible de caoutchouc <HAR> d'une section de 1x1,5mm<sup>2</sup>. Les appareils sont équipés avec un pièce de câble H07RN déjà connectée et étanche. Pour un rapide et sur connexion à la ligne électrique utiliser le connecteur ACS7CR1 ou un système similaire pour garantir au moins le grade IP67.

**ROTATION OPTIQUE** pour tous les modèles, il est possible de tourner l'optique de ±45° sur le plan horizontal, en desserrant la vis au bord du réflecteur, ou présente. Seulement pour les modèles D44K/T3-MB - D44/T3-MB et D44K/T3-NB - D44/T3-NB, il est possible de basculer l'optique jusqu'à 6° pour les modèles D44K/T3-L... - D44/T3-L... il est possible de basculer l'optique jusqu'à 15°, sur le plan vertical en vissant la vis indiquée en fig. 6.



# Montageanleitung - Instandhaltung

# D44-tellux/T3 D44K-tellux/T3

**NOTA BENE:** Vorliegende Montageanleitungen müssen auf jeden Fall dem Endverbraucher übergeben werden, damit dieser über die korrekten Wartungs- und Lampenaustauschmodalitäten informiert ist. Jegliches Aufbrechen und/oder Änderung der Leuchte ist verboten. Die Leuchte muss wie geliefert und entsprechend den anlagentechnischen Landesvorschriften montiert und verwendet werden. Nichtentsprechende Installationen führen zum Verfall von jeglicher Garantie. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Montage verursacht sind. **VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE MONTAGE - HINWEISE** Da die Leuchte befahrbar und in den Boden eingelassen ist, muss die Montage mit größter Sorgfalt unter strenger Befolgung der hier erwähnten Montageanleitungen durchgeführt werden. • Die Leuchte ist auf Wassereindringung getestet und geprüft. • Es empfiehlt sich, die Leuchte geschlossen mit bereits montierter Lampe und korrekter Ausrichtung zu positionieren und zu installieren, um den Eintritt von Schmutz zu vermeiden und die Dichtigkeit nicht zu beeinträchtigen.

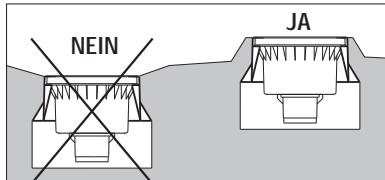
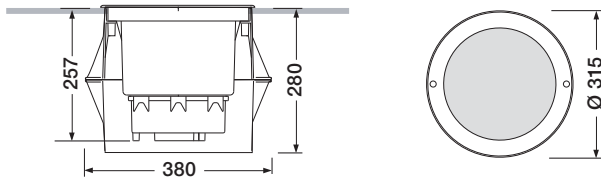


Abb. 1

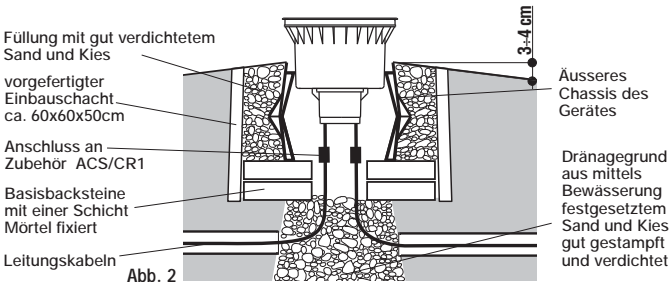


Abb. 2

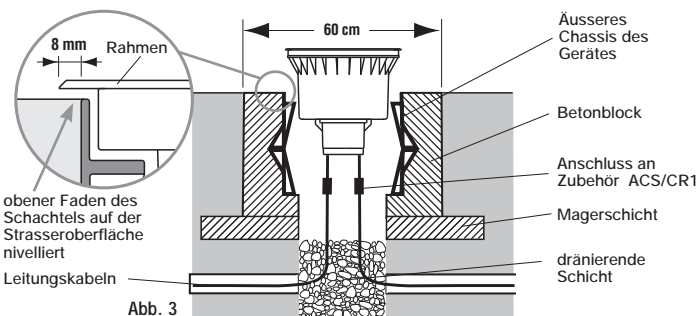


Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

## LAMPENWECHSEL - WARTUNG

- vor jeglichem Wartungseingriff Spannung abschalten.
- Das Gerät von dem äußeren Chassis entfernen und auf Bodenhöhe bringen. (Abb.4)
- Das Gerät mit einem grossen Pinsel und einem feuchten Tuch sorgfältig säubern, bevor es geöffnet wird.
- Den Rahmen (Abb.5) abschrauben und die Lampe ersetzen. Dabei muss die auf dem Schild angegebene Leistung unbedingt beachtet werden. Die Angaben des Herstellers der Lampe genau lesen, um diese richtig zu benutzen.
- Das Ersetzen der Lampe muss mit grosser Aufmerksamkeit ausgeführt werden, um zu vermeiden, dass die Dichtungen und der entsprechende Anschlag verschmutzen. Die Komponenten anordnen und sich vergewissern, dass die Dichtung sauber, nicht verformt und einwandfrei sitzt. Bei diesem Vorgang unbedingt darauf achten, dass die Leuchte mit der Öffnung in horizontaler Stellung und nicht geneigt ist. Den Zustand der Dichtung überprüfen und bei Verformung auswechseln.
- Das Glas der Leuchte sowie alle Aussenflächen des Gerätes müssen regelmässig gereinigt werden, so dass Ablagerungen von Schmutz ausgeschlossen sind. Solche Ablagerungen beinhalten die Gefahr einer Überhitzung und verhindern die Vorschriftsmässige Lichtabstrahlung und Wärmedissipation.
- **Achtung:** im Fall von beschädigtem Kabel H07RN-F, Bruch des Schutzschirmes oder Eindringen von Wasser darf die Leuchte nicht verwendet werden. Schalten Sie die Leuchte vom Strom ab und kontaktieren Sie unser Unternehmen oder unsere Verkaufsorganisation für den Austausch oder die Reparatur.

## LED VERSION - RISIKOGRUPPE 2:

**WARNUNG:** dieses Produkt kann gefährliche optische Strahlungen emittieren. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle, kann Ihre Augen schädigen. Zum Einkäufen der Led-Lampe, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation. Die Auswechslung muss von einem qualifizierten Installateur angefertigt werden.

**Qualitätskontrolle:** Sollten Sie Reklamationen haben, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation unter Angabe des Bestelldatums und der Kennnummer des Geräts.

## Eigenschaften - Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild:

- Begeh- und befahrbar
- mit max. Glastemperatur 75°C
- Statische Belastbarkeit 20 kN.

Apparate die in allen zugänglichen Arealen verwendet werden können ausser, nach EN60598-2-13, in den speziellen Arealen wo die maximale Glastemperatur von 40°C ist.

Begeh- und befahrbar mit max. Glastemperatur 75°C Statische Belastbarkeit 20 kN.

version Klasse I	version Klasse II	max. Glastemperatur ta 25°C	MIT thermischen Deflektor D44/T3-DT
D44K/T3-F42-26W	D44/T3-F42-26W	53° C	
D44K/T3-F42-32W	D44/T3-F42-32W	58° C	
D44K/T3-F42-42W	D44/T3-F42-42W	68° C	
D44K/T3-L...	D44/T3-L...	55° C	
D44K/T3-MH35MB	D44/T3-MH35MB	70° C	55° C
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB		73° C
D44K/T3-MH35NB	D44/T3-MH35NB	65° C	50° C
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB		75° C

Apparate die in Arealen mit eingeschränktem Zugang verwendet werden können, nach EN60598-2-13, MAX. Glastemperatur 100°C

version Klasse I	version Klasse II	max. Glastemperatur ta 25°C	MIT thermischen Deflektor D44/T3-DT
D44K/T3-MH70MB	D44/T3-MH70MB	90° C	
D44K/T3-MH70NB	D44/T3-MH70NB	90° C	

Apparate die nur in normalerweise nicht zugänglichen Arealen verwendet werden dürfen, nach EN60598-2-13, Glastemperatur ÜBER 100°C

version Klasse I	version Klasse II	max. Glastemperatur ta 25°C	MIT thermischen Deflektor D44/T3-DT
D44K/T3-MH150...	D44/T3-MH150...	140° C	125° C

Version in Klasse I : benötigt ein Erdungskabel

Version in Klasse II : benötigt kein Erdungskabel

- Nicht in Arealen installieren wo Schneeräumer eingesetzt werden.

IP66 - IP67

Absolut staubdicht Schutz bei Untertauchen und wasserdicht gegen starke Wasserstrahle



Belastbarkeit: kann Stösse von einer Kraft bis 6,5 Nm ertragen



Geeignet für Montage auf normal entflammaren Befestigungsflächen



Wenn beschädigt, der Schutzschirm mit float gehärtetem Flachglas austauschen, 10mm Dicke und 6,5Nm stoßfest nach EN60598-1.



Das Entsorgen im Hausmüll ist verboten! Bei Ablauf der Lebensdauer bitte beachten: Abfalltrennung ist Pflicht

## MONTAGE UNTER DER ERDE, NICHT BEFAHRBAR

für eine richtige Montage, muss wie folgt vorgegangen werden: 1) das Gerät nicht in Senkungen installieren (Abb.1), in denen sich leicht Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln kann.

### Abbildung 2

- 2) in dem Boden ein Loch mit einem Durchmesser von 40/50 cm und eine Tiefe von 80/100 cm graben.
- 3) Den oberen Teil des Loches mit einer vorgefertigten Verschalung mit einem Ausmass von 60x60x50 cm verstärken. Der obere Rand der Verschalung muss ca. 3/4 cm aus dem Boden herausragen und abfallende Flanken nach aussen haben, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden.
- 4) Das Loch mit einer Mischung aus Sand und Kies bis zu 40 cm unter dem oberen Rand der Verschalung füllen. Reichlich mit Wasser begiessen, damit sich die Mischung richtig festsetzt und eine wasserdurchlässige kompakte und gleichmässige Schicht bildet.
- 5) Auf den so erhaltenen Boden des Loches vier Backsteine mit einer Schicht Mörtel einsetzen, um eine feste Basis für das Chassis des Gerätes zu schaffen, die 2/3 cm aus Vorgefertigtem Einbauschacht.
- 6) Das Loch um das Chassis herum mit einer Mischung aus Sand und Kies ausfüllen, die gut festgedrückt werden muss, wobei gleichzeitig die Linienkabel des Gerätes für die elektrische Verbindung ausgerichtet werden müssen.

**MONTAGE UNTER DER ERDE, BEFAHRBAR** - Die Anweisungen 1-2-3-4 wie oben angegeben befolgen

- 5) vgl. Abbildung 3, Legen Sie ein Bett aus leichtem Zement an, auf dem Sie den Betonblock aufsetzen; achten Sie dabei darauf, in der Mitte ein Loch mit Durchmesser von mindestens 20 cm fürs Drainage. Ein Durchgang für die Kabeln vorsehen.
- 6) Das Chassis des Gerätes in einen Zementboden einlassen, der auf 200 Kg Zement des Typs 325 pro Kubikmeter Mischung bemessen ist. Der Zementblock muss einen Durchmesser (oder eine Seite) von mindestens 60 cm haben. Der obere Rand des ausgesetzten Schachtels mit der Fußgänger Oberfläche aufmerksam anpassen. (Abb.3)

## ELEKTROANSCHLUSS

**Achtung:** die elektrische Verbindung muss von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. **Achtung:** bei Beschädigung der Leuchte kann der Schutzgrad beeinträchtigt werden mit daraus folgendem Eindringen von Wasser und Isolierungsverlust. Es wird daher empfohlen, die elektrische Anlage mit einem Zusatzschutz gegen direkte Kontakte (z. B. mit einem hochempfindlichen Differentialschalter) auszurüsten. Bei der Installation die geltenden anlagentechnischen Vorschriften unbedingt befolgen.

• Für die elektrische Verbindung ein flexibles <HAR> Gummikabel mit Querschnitt von 1x1,5mm<sup>2</sup> benutzen. Die Geräte sind mit einem Stück H07RN-F Kabel ausgestattet, der schon verbunden und getestet ist. Für eine schnelle und sichere Verbindung an der elektrischen Leitung die ACS/CR1 Anschlussstelle oder eine ähnliche verwenden die einen Grad von mindestens IP67 gewährleistet.

**OPTISCHE ROTATION** Für alle Modelle, ist es möglich den Optik von ±45° beim die Schraube auf der Kante des Reflektors lockern, wo anwend. Nur für Modelle D44K/T3-MB - D44/T3-MB und D44K/T3-NB - D44/T3-NB, es ist möglich den Optik bis 6° um, für Modelle D44K/T3-L... - D44/T3-L... es ist möglich den Optik bis 15° um der senkrechter Achse zu schwingen beim den in Abb. 6 gezeichneten Schraub Einschrauben.

# istruzioni di montaggio - installation sheet


# VOLVENDO

## SISTEMA DI PUNTAMENTO ORBITALE BREVETTATO PATENTED ORBITAL AIMING SYSTEM

Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni di montaggio dedicate all'apparecchio.  
For further information refer to product instruction booklet.

Il funzionamento è assicurato dal perfetto contatto tra le superfici sferiche, garantito dalla presenza di un compound termico per il trasferimento del calore che non deve essere rimosso.

For the unit to operate properly, there must be good contact between the spherical surfaces; this is assured by the presence of a thermo-conductive compound which must not be removed.

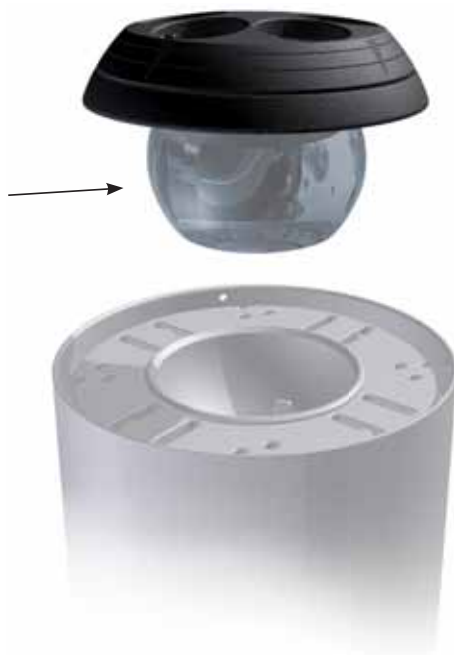

## PRECISIONE / PRECISION

Inclinazione/ Inclination



5°



1°

Rotazione/ Rotation




5°

## WALL WASHING - EB

L'orientamento orbitale consente l'utilizzo dell'ottica ellittica (EB) per il Wall Washing radente ad apparecchio installato vicino la parete / The orbital aiming allows the use of the elliptical (EB) optics for wall washing effect when the fixture is installed near the wall.



zigrinatura delle lenti  
perpendicolari rispetto al muro /  
lens knurling right to the wall



WALL

## PUNTAMENTO / ADJUSTING

Aprire il prodotto / Open the fixture

Sbloccare VOLVENDO allentando le viti /  
Unblock VOLVENDO loosening the screws



Puntare il fascio / Adjust the beam



Fissare VOLVENDO avvitando le viti /  
fix VOLVENDO tightening the screws



Chiudere il prodotto / Close the fixture

**LED RISCHIO DI GRUPPO 2 - ATTENZIONE: POSSIBILE EMISSIONE DI RADIAZIONE OTTICA EMESSA DA QUESTO PRODOTTO. NON GUARDARE LA SORGENTE LUMINOSA POTREBBE DANNEGGIARE GLI OCCHI. IL CIRCUITO LED NON È SOSTITUIBILE DALL'UTENTE. CONTATTARE LA NOSTRA AZIENDA O LA NOSTRA RETE DI VENDITA.**

**LED RISK GROUP 2 - CAUTION: POSSIBLY HAZARDOUS OPTICAL RADIATION EMITTED FROM THIS PRODUCT. DO NOT STARE AT OPERATING LAMP. MAY BE HARMFUL TO THE EYE. LED CIRCUIT CAN'T BE REPLACED BY THE USER. GET IN TOUCH WITH OUR COMPANY OR ITS SALES ORGANIZATION.**

Controllo qualità - In caso di reclamo mettersi in contatto con la nostra azienda o con la nostra organizzazione di vendita citando l'ordine di acquisto e il numero di matricola che contrassegna l'apparecchio. - Quality control: Should you have any complaint please get in touch with our company or its sales organization. Please give the number of your order as well as the serial number that recognizes the fixture.



Castaldi Lighting S.p.A.

via Benvenuto Cellini, 8 • 21012 - Cassano Magnago (VA) Italy • T +39 0331.706.91 • F +39 0331.706.999 • technical@castaldilighting.it • www.castaldilighting.it

## instructions de montage - Montageanleitung


# VOLVENDO

NOUVEAU SYSTÈME ORBITAL BREVETÉ  
NEUES PATENTIERTES DREH-/SCHWENKSYSTEM

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de montage du produit.  
Für weitere Informationen siehe Produkt-Anleitung.

Le fonctionnement est assuré par le contact parfait entre les surfaces sphériques, garanti par la présence d'un composé thermique pour le transfert de la chaleur qui ne doit pas être retiré.

Die Funktionstüchtigkeit wird durch den perfekten Kontakt zwischen den kugelförmigen Oberflächen garantiert und durch die Wärmeleitpaste, die nicht entfernt werden darf.

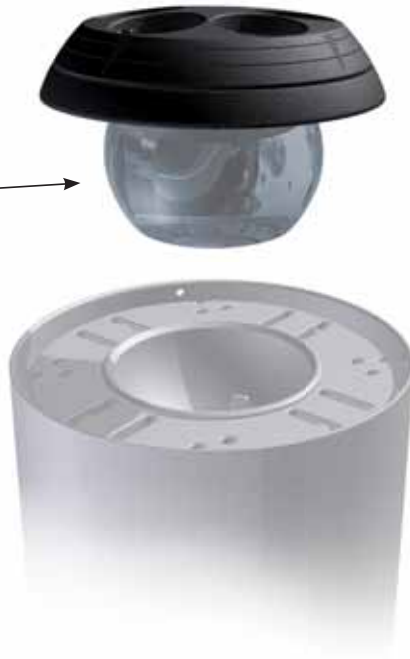

### PRECISION / PRÄZISION

Inclinaison / Neigung um

Rotation / Drehung um



5°



1°




5°

### WALL WASHING - EB

L'orientation orbitale permet l'utilisation de l'optique elliptique (EB) pour obtenir un effet lèche-mur en cas d'appareil installé près du mur / Das Dreh-/Schwenksystem kann für die elliptische Optik (EB) zum Einsatz kommen, und sorgt dadurch für eine fokussierte Optik der Wandfluter, die in der Nähe einer Wand installiert sind.



cannelures des lentilles perpendiculaires au mur / senkrechte zur mauer verlaufende linsenrillung



MUR/ WANDFLUTER

### PUNTAMENTO / ADJUSTING

Ouvrir le produit / Das Produkt öffnen

Débloquer l'appareil VOLVENDO en desserrant les vis / VOLVENDO durch Lösen der Schrauben entriegeln



Orienter le faisceau / Den Strahler ausrichten



Fixer le VOLVENDO en serrant les vis / VOLVENDO durch Festdrehen der Schrauben fixieren



Refermer le produit / Das Produkt schließen

GRUPE DE RISQUE LED 2 - ATTENTION: LES RAYONNEMENTS OPTIQUES DANGEREUX À EMISSION DE CE PRODUIT. NE PAS REGARDER LA LAMPE D'EXPLOITATION. PEUT ÊTRE NOCIF POUR LES YEUX. CIRCUIT CONDUIT NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ PAR L'UTILISATEUR. ENTREZ EN CONTACT AVEC NOTRE ENTREPRISE OU SON ORGANISATION DE VENTE. LED RISIKOGRUPPE 2 - ACHTUNG: MÖGLICHERWEISE GEFÄHRLICHE OPTISCHE STRAHLUNG VON DIESEM PRODUKT EMITTIERT. NICHT BEI BETRIEBS LAMPE SCHAUEN NICHT. KANN SCHÄDLICH FÜR DIE AUGEN SEIN. LED-SCHALTUNG KANN NICHT VOM BENUTZER AUSGETAUSCHT WERDEN. NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNSEREM UNTERNEHMEN ODER VERTRIEBSORGANISATION ICT.


Contrôle qualité: Pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil. - Qualitätskontrolle: Sollten Sie Reklamationen haben, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation unter Angabe des Bestelldatums und der Kennnummer des Geräts.



Castaldi Lighting S.p.A.

via Benvenuto Cellini, 8 • 21012 - Cassano Magnago (VA) italy • T +39 0331.706.91 • F +39 0331.706.999 • technical@castaldilighting.it • www.castaldilighting.it





**ZU BEACHTEN**

Alle Leuchtenkörper können innerhalb des äußeren Gehäuses in 90°-Schritten gedreht werden um die bestmögliche Position zu finden gemäß beiliegender Montageanweisungen. Die Leuchte sollte sorgfältig geöffnet und geschlossen werden in einer sauberen Umgebung um Verschmutzungen der Dichtung und des Gehäuses zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung im Gehäuse richtig montiert ist. (Abb. 1)

Abb. 1


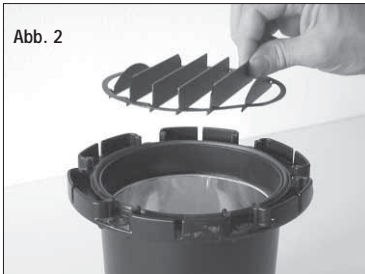


Abb. 2

**D44/T2-GP**

Öffnen der Leuchte und Einfügen des Lamellenrasters. (Abb. 2) Ausrichten in die gewünschte Richtung unter Berücksichtigung, dass die Lamellen des Gitters über Kreuz abschirmen.



Abschirmrichtung

BEOBACHTER


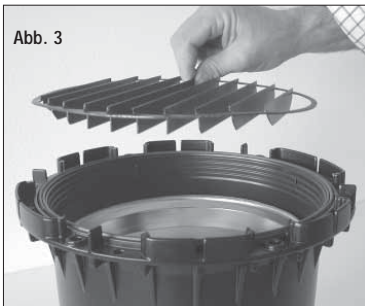


Abb. 3

**D44/T3-GP**

Öffnen der Leuchte und Einfügen des Lamellenrasters. (Abb. 3) Ausrichten und Befestigen des Rasters gemäß Lage des Leuchtmittels, wie in Zeichnung dargestellt.



Abschirmrichtung

BEOBACHTER

Drehen des Gehäuses in die bestmögliche Position, um sicher zu stellen, dass die Abblendrichtung mit der benötigten Beobachterrichtung übereinstimmt.


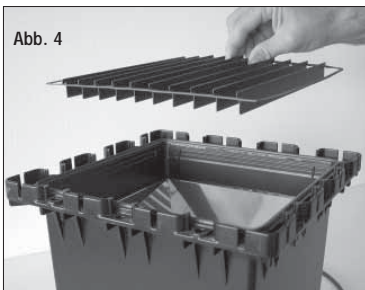


Abb. 4

**D44/Q3-GP**

Öffnen der Leuchte und Einfügen des Lamellenrasters. (Abb. 4) Ausrichten und Befestigen des Rasters gemäß Lage des Leuchtmittels, wie in unten angegebener Zeichnung dargestellt.




F42-F57

F242

MH70MF

MH70AS

Drehen des Gehäuses in die bestmögliche Position, um sicher zu stellen, dass die Abblendrichtung mit der benötigten Beobachterrichtung übereinstimmt.



Abschirmrichtung

BEOBACHTER

Qualitätskontrolle: Sollten Sie Reklamationen haben, wenden Sie sich an unsere Firma oder an unsere Verkaufsorganisation unter Angabe des Bestelldatums und der Kennnummer des Geräts.




fig. 1

**NOTA BENE**

Tutti gli apparecchi possono ruotare di 90° in 90° entro la custodia esterna, posizionandosi quindi nel modo più opportuno in relazione alle istruzioni che seguono.

Le operazioni di apertura e chiusura devono essere eseguite con scrupolo e in condizioni di massima pulizia, evitando di sporcare la guarnizione e la sua battuta di appoggio.

Assicurarsi altresì che la guarnizione risulti correttamente inserita entro la sua sede come in fig. 1.

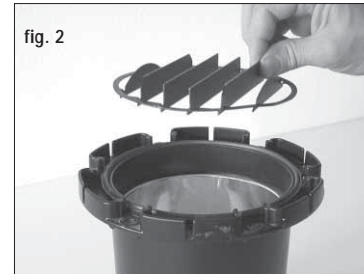


fig. 2

**D44/T2-GP**

Aprire l'apparecchio e inserire la griglia come indicato in figura 2. Orientarla nella direzione prescelta, considerando che la griglia scherma nel piano trasversale alle lamelle.



piano di schermatura


OSSERVATORE



fig. 3

**D44/T3-GP**

Aprire l'apparecchio e inserire la griglia come indicato in figura 3. L'orientamento della griglia rispetto alla lampada deve essere fisso come in figura.



piano di schermatura

OSSERVATORE

Ruotare l'apparecchio nella posizione idonea ad assicurare la schermatura nella desiderata direzione di osservazione.


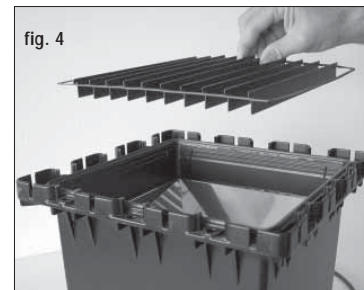


fig. 4

**D44/Q3-GP**

Aprire l'apparecchio e inserire la griglia come indicato in figura 4. L'orientamento della griglia rispetto alla lampada deve essere fisso come nelle figure sotto riportate.




F42-F57

F242

MH70MF

MH70AS


Ruotare l'apparecchio nella posizione idonea ad assicurare la schermatura nella desiderata direzione di osservazione.



piano di schermatura

OSSERVATORE

Controllo qualità: In caso di reclamo mettersi in contatto con la nostra azienda o con la nostra organizzazione di vendita citando l'ordine di acquisto e il numero di matricola che contrassegna l'apparecchio.




**NOTICE**

All the fixtures can rotate from 90° to 90° inside the external box to find the most suitable position according to the following instructions.

The fixture must be carefully opened and closed on a clean environment, avoiding to dirty the gasket and its housing.

Make sure that the gasket is properly mounted in its housing as per picture 1.

pict. 1

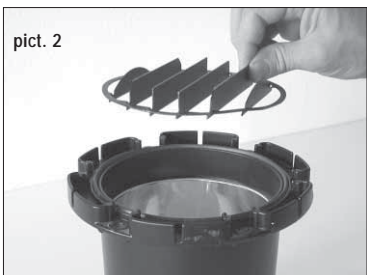

pict. 2

**D44/T2-GP**

Open the fixture and put in the grill as per picture 2. Adjust it on the chosen direction, taking into account that the grill screens crosswise its blades.



screening plane


OBSERVER



pict. 3

**D44/T3-GP**

Open the fixture and put in the grill as per picture 3. The grill adjustment respect to the lamp must be fix as per the drawing.



screening plane

OBSERVER


Rotate the fixture in the most suitable position to ensure the screening towards the needed direction to observe.




pict. 4

**D44/Q3-GP**


Open the fixture and put in the grill as per picture 4. The grill adjustment respect to the lamp must be fix as per the drawings here below.




F42-F57



F242




MH70MF



MH70AS


Rotate the fixture in the most suitable position to ensure the screening towards the needed direction to observe.



screening plane

OBSERVER

Quality control: Should you have any complaint please get in touch with our company or its sales organization. Please give the number of your order as well as the serial number that recognizes the fixture.



**NOTA BENE**

Tous les luminaires peuvent rouler de 90° en 90° dans leur étui extérieur, prenant ensuite la position la plus favorable toujours suivant les instructions qui suivent.

Il faut ouvrir et fermer le luminaire avec soin, dans conditions de haute propreté, évitant surtout de salir le joint et son logement.

Il faut aussi s'assurer que le joint résulte correctement placé dans son logement, tel que en figure 1.

fig. 1

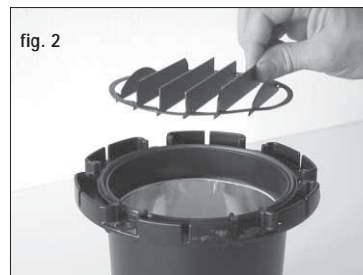


fig. 2

**D44/T2-GP**

Ouvrir le luminaire et placer la grille comme indiqué en figure 2. Orienter la grille même dans la direction décidée, tenant compte que la grille voile dans le plan transversal aux lamelles.



plan de protection


OBSERVATEUR



fig. 3

**D44/T3-GP**

Ouvrir le luminaire et placer la grille comme indiqué en figure 3. L'orientation de la grille par respect à la lampe est fixe selon le dessin.



plan de protection

OBSERVATEUR

Rouler le luminaire dans la position la plus convenable pour assurer la protection dans la direction désirée pour observer.


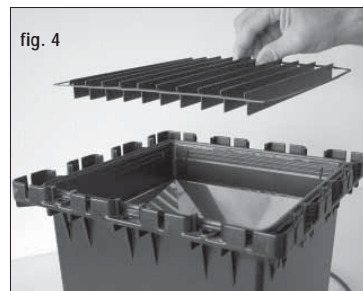



fig. 4

**D44/Q3-GP**


Ouvrir le luminaire et placer la grille comme indiqué en figure 4. L'orientation de la grille par respect à la lampe est fixe selon les dessins ci-dessous.




F42-F57



F242




MH70MF



MH70AS

Rouler le luminaire dans la position la plus convenable pour assurer la protection dans la direction désirée pour observer.



plan de protection

OBSERVATEUR

Contrôle qualité: Pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil.